



# PF3D0804



Alimentation 230V  
(Ph - N - T)  
Power supply 230V  
Versorgung 230V  
Alimentación 230V  
Alimentação 230V  
Alimentazione 230V

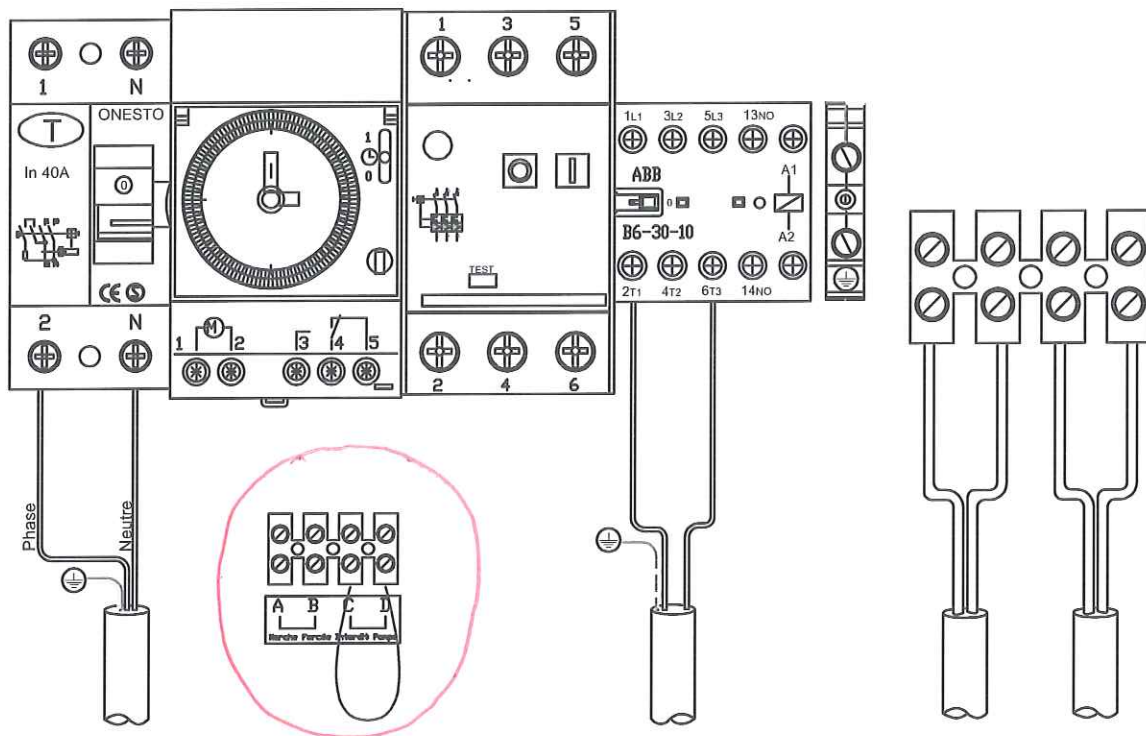

Pompe Filtration  
Mono  
Output for filtering pump  
Ausgang für Filterungspumpe  
Salida bomba  
Saída bomba  
Uscita pompa di filtrazione



2 x 300W/12V



Utilisation des bornes Options :	
Bornes A-B : Permettent une mise en marche forcée de la pompe de filtration. ( hors gel , niveau très haut bac tampon ...)	Bornes C-D :Lorsque le pont C-D est enlevé, possibilité d'interdit pompe. ( niveau très bas bac tampon , vanne auto...)
Terminals use :	
A-B : Terminals : Enable to force the filtering pump (anti frost device, high level in buffer tank...)	C-D :Terminals: when the bridge between C and D is removed, possibility to stop the pump (low level in buffer tank, automatic valve...)
Benutzung der Klemmen :	
Klemmen A und B: ermöglichen einen Zwangslauf der Filterungspumpe (Frostschutz, zu hohes Niveau im Behälter...)	Klemmen C und D: Zwangsstopp der Pumpe, wenn die Brücke zwischen C und D ab ist (niedriges Niveau im Behälter, automatisches Ventil...)
Utilización de los terminales :	
Terminales A y B: permiten una marcha forzada de la bomba de filtración (protección contra la helada, alto nivel de agua en el recipiente...)	Terminales C y D: cuando se retira el puente C-D, posibilidad de prohibir la bomba (nivel bajo en el recipiente, válvula automática...)
Utilização dos terminais :	
Terminais A y B: permitem um degrau forçado da bomba de filtração (proteção contra o gelo, nível muito elevada barca...)	Terminais C y D: quando a ponte CD é retirada, possibilidade de proibir la bomba (nível baixo na barca, válvula automática...)
Utilizzo dei terminali :	
terminali A e B: permettono una marcia forzata della pompa di filtrazione (protezione contro il gelo, livello molto alto nella vasca...)	Terminale C e D: quando il ponte C-D è tolto, possibilità di divieto la pompa (livello molto basso nella vasca, valvola automatica...)

## ANSCHLUSS

Die NIVA-Vorrichtung muss am Schaltkasten angeschlossen werden, um die Filterung zu steuern. Ist der Füllstand beispielsweise zu niedrig, sperrt NIVA den Betrieb der Pumpe („Pumpe gesperrt“). Ist der Füllstand im Pufferbecken jedoch zu hoch (nur für das Modell NIVA5), schaltet NIVA die Pumpe ein, um das Wasser wieder in das Schwimmbecken zurückzuschicken, die dann im „Zwangsbetrieb“ läuft.

ES WIRD NACHDRÜCKLICH EMPFOHLEN, DEN ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS VON EINEM FACHMANN VORNEHMEN ZU LASSEN.

GEMÄSS DER NORM NF C 15 100 IST ES DRINGEND ERFORDERLICH, DAS VORHANDENSEIN VOR DEM KASTEN EINER AUF 30mA GEEICHTEN DIFFERENTIAL-SCHUTZVORRICHTUNG ZU PRÜFEN.

## ANSCHLUSS-KLEMMLEISTE

Vor dem Anschluss des NIVA an das Netz, muss unbedingt der Schutz der Versorgung durch eine 30mA-Differentialvorrichtung geprüft werden.

Die Versorgung darf nicht unterbrochen werden und muss effektiv gegen eventuelle Überspannungen und Überlasten geschützt sein.

