


SCHNITT B-B

SCHNITT A-A

Rohrleitungen unter die Frostgrenze verlegen !
 Die Mauerdurchführungen müssen ordnungsgemäß und dicht ausgeführt werden !
 Alle Einbauteile werden bündig mit der Beckeninnenseite einbetoniert !
 Für eine Drainage ist zu sorgen !
 Der Technischacht muß be- und entlüftet werden !

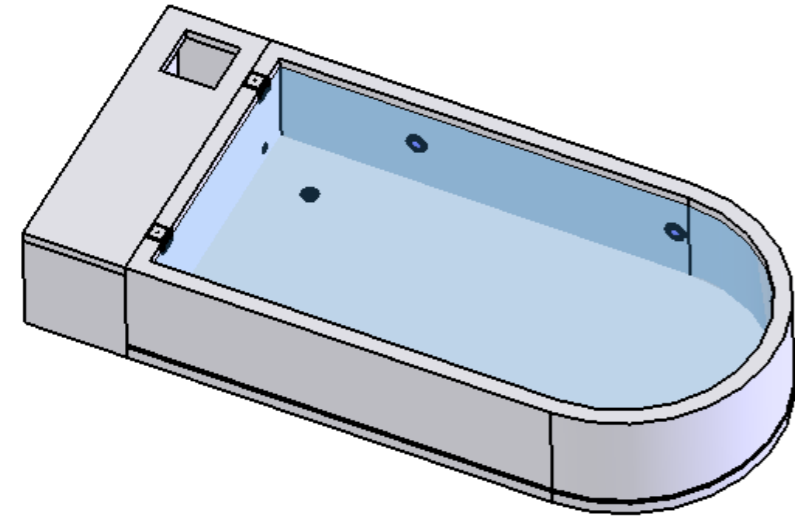

DO NOT SCALE DRAWING		REVISION
Kunde Adresse Tel USW.		
Becken 8000x4000		A3
WEIGHT: xx KG	SCALE:1:50	Blatt 1/1